

**PLAN DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A POLUĂRILOR
ACCIDENTALE LA OBIECTIVUL
ALIMENTARE CU APĂ POTABILA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ
DIN SATUL STULPICANI, COMUNA STULPICANI ,
JUDEȚUL SUCEAVA**

A).CAPTAREA DE APA SITUATA PE RAUL NEGRILEASA
B). REZERVOR DE INMAGAZINARE
C). RETEAUA DE CANALIZARE
D). FOSA SEPTICA CU DECANTOR

a. 1.) Datele de identificare a folosinței de apă

Beneficiarul investiției	PRIMĂRIA COMUNEI STULPICANI, SAT. STULPICANI , COMUNA STULPICANI , jud. Suceava, e-mail: primariastulpsv@yahoo.com
Titularul investiției	PRIMĂRIA COMUNEI STULPICANI, SAT. STULPICANI , COMUNA STULPICANI , jud. Suceava, e-mail: primariastulpsv@yahoo.com
Denumirea investiției	ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE
Adresă	PRIMĂRIA COMUNEI STULPICANI, SAT. STULPICANI , COMUNA STULPICANI , jud. Suceava, e-mail: primariastulpsv@yahoo.com
Cod Unic de Înregistrare	4326728
Telefon	tel.: 0230-574760
Fax	fax: 0230-574760
Emisar	Râul SUHA
Cod cadastral	

a 2) Prezentarea punctelor de unde pot proveni poluări accidentale

- A. Captarea de apa situata pe raul Negrileasa ;
 B. Rezervor de inmagazinare ;
 C. Reteaua de canalizare ;
 D. Fosa septica .

a. 3) Modul de activare în caz de producere a unor poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a sursei de apă

Persoana care observă fenomenul anunță imediat primarul comunei Stulpicani .

Primarul , dispune:

► anunțarea persoanelor sau a colectivelor cu atribuții prestabilite pentru combaterea poluării, în vederea trecerii imediate la măsurile și acțiunile necesare eliminării cauzelor poluării și pentru diminuarea efectelor acesteia;

► anunțarea imediată a Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava și apoi informarea periodică asupra desfășurării operațiunilor de sistare a poluării prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o și de combaterea efectelor acesteia.

Persoanele sau colectivul din primarie , cu atribuții în combaterea poluării accidentale acționează pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală, în scopul sistării ei;
 ► limitarea și reducerea ariei de răspândire a substanțelor poluante;

- ▶ îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanțelor poluante;
- ▶ colectarea, transportul și depozitarea intermediară, în condiții de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanțelor poluante.

Modul de solicitare a sprijinului acordat de unitățile cu care s-au stabilit, în prealabil, relații de colaborare în acest scop, în cazul în care se constată ca forțele și mijloacele disponibile în unitate nu sunt suficiente pentru sistarea poluării și/sau eliminarea efectelor acesteia.

În cazul în care, cu toate măsurile interne luate, există pericolul ca poluarea să se extindă către resurse de apă de suprafață sau subterane, imediat, va fi avertizat sistemul de gospodărire a apelor, asupra situației deosebite create.

După eliminarea cauzelor poluării accidentale și după îndepărtarea pericolului răspândirii substanțelor poluante în unități sau zone adiacente, primarul va informa Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava asupra sistării fenomenului.

La solicitarea SGA Suceava, primarul dispune persoanelor stabilite colaborarea cu aceste organe, în vederea stabilirii răspunderilor și a vinovaților pentru poluarea accidentală produsă.

Deoarece nu sunt unități amplasate în amonte care folosesc apă nu este necesar elaborarea unui program de combatere a efectelor poluărilor accidentale produse de acestea.

a.4.) Proceduri de alarmare în caz de poluare accidentală

Poluări accidentale din sursă identificată

- ▶ Se anunță imediat secretariatul tehnic al „Sistemului de Gospodărire a Apelor” Suceava, indicând natura poluării și cantitatea de substanță poluatoare eliberată;

- ▶ Se anunță folosințele de apă din aval care pot fi afectate de poluarea accidentală; (Primăria Frasin și Primăria Gura Humorului).

- ▶ Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava informează Administrația Bazinală de Apă Siret, Bacău;

- ▶ Administrația Bazinală de Apă Siret, Bacău notifică S.G.A.-urile din aval la care unda de poluare poate conduce la afectarea folosințelor de apă și Administrația Națională „Apele Române”;

- ▶ Administrația Națională „Apele Române”, în funcție de amploarea poluării, anunță dispeceratul Ministerului Mediului și Pădurilor.

Poluări accidentale din sursă neidentificată

- ▶ Se anunță imediat secretariatul tehnic al „Sistemului de Gospodărire a Apelor” Suceava, indicând mărimea și viteza de propagare a poluării;

- ▶ se anunță folosințele de apă din aval care pot fi afectate de poluarea accidentală; (Primăria Frasin și Primăria Gura Humorului)

- ▶ Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava informează Administrația Bazinală de Apă Siret, Bacău;

▶ Administrația Bazinală de Apă Siret, Bacău notifică S.G.A.-urile din aval la care unda de poluare poate conduce la afectarea folosințelor de apă și Administrația Națională „Apele Române”.

▶ Administrația Bazinală de Apă Siret, Bacău notifică S.G.A.-urile din amonte pentru depistarea sursei generatoare;

▶ Administrația Națională „Apele Române”, în funcție de amploarea poluării, anunță dispeceratul Ministerului Mediului și Pădurilor.

Atenție ! Poluare accidentală

▶ Se anunță secretariatul tehnic al „Sistemului de Gospodărire a Apelor” Suceava și „Comitetul Local pentru Situații de Urgență” de pe lângă primăria comunei Stulpicani, indicând mărimea și viteza de propagare a poluării;

▶ Se acționează cu mijloacele din dotare pentru limitarea efectelor și localizarea poluării;

▶ Se dispun măsuri de identificare și urmărire a evoluției poluării;

▶ Se instituie permanență la sediul societății;

▶ Se recoltează probe pentru efectuarea analizelor fizico-chimice;

Alarmă ! Poluare accidentală

▶ Se informează periodic din trei în trei ore „S.G.A.” Suceava asupra desfășurării operațiunilor de sistare a poluării și combatere a efectelor acesteia;

▶ Se iau măsurile dispuse de „S.G.A.” Suceava referitoare la identificarea și combaterea efectelor substanței poluatoare;

▶ Se depistează și se remediază urgent defecțiunile apărute la utilajul sau instalația care a provocat poluarea;

▶ Se avertizează „C.L.S.U.” al primăriei Stulpicani despre poluarea accidentală și tendința de evoluție. Acest organism va dispune măsuri de avertizare a populației și agenților economici din aval privind interzicerea folosirii apei de suprafață (*pentru animale și irigații*) și pentru interzicerea recoltării de materiale piscicole;

▶ Materialele, mijloacele și forțele specifice proprii vor fi folosite pentru limitarea și înlăturarea efectelor poluării. În caz de necesitate se solicită suplimentarea acestora prin Inspectoratul Județean al Situațiilor de Urgență „Bucovina”-Suceava

Pericol ! Poluare accidentală

▶ Se avertizează „C.L.S.U.” din aval Primaria Frasin și Primaria Gura Humorului că poluarea poate avea efecte asupra calității apei, faunei și ihtiofaunei;

▶ Se colectează, transportă și depozitează materialele poluatoare;

▶ Se impun măsuri de restricționare pentru populație, animale și agenți economici;

▶ Se acționează în continuare în conformitate cu măsurile stabilite de „S.G.A.” Suceava cu materiale, mijloace, forțe proprii și suplimentare pentru combaterea efectelor poluării;

▶ Organizează acțiunile necesare limitării, răspândirii, colectării, neutralizării și distrugerii sau depozitării reziduurilor de poluanți colectați;

Măsuri după sistarea poluării accidentale:

- ▶ Cosirea vegetației acvatică, ierboase și îndepărtarea deșeurilor de orice natură pe sectorul de curs de apă afectat de poluare;
- ▶ Colectarea mortalităților piscicole și animale;
- ▶ Luarea de măsuri epidemico-sanitare în colaborare cu unitățile specializate;

ECHIPELE DE INREVENTIE ;

- OSTANSCHI VASILE – PRIMAR ,
- MIHALEA NICULINA – VICEPRIMAR ;
- FLOCEA VASILE – CONSILIER ;
- HUTU VASILE – SEF SERVICIU PSI ;
- BRADATAN DUMITRU – CONTRACT MENTENANTA

Tabel nr. 1

COMPONENȚA COLECTIVULUI CONSTITUIT PENTRU COMBATerea POLUĂRIILOR ACCIDENTALE

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția Locul de munca	Adresa	Telefon	Răspunderi
1	OSTANSCHI VASILE	Primar , Primaria comunei Stulpicani Coordonator situații de urgență (CSU)	Sat Stulpicani , Comuna Stulpicani, Judetul Suceava	0732403001	<ul style="list-style-type: none">• dispune convocarea colectivului pentru combaterea poluărilor accidentale pentru analiza situației și declanșarea situației de alertă;• dispune anunțarea SGA și a celorlalte autorități competente despre producerea unei poluări accidentale și informează periodic SGA SUCEAVA și autoritățile competente asupra desfășurării operațiunilor până la sistarea poluării;• solicită sprijin extern, în cazul în care se constată că forțele și mijloacele proprii disponibile nu sunt suficiente pentru sistarea poluării și/sau eliminarea efectelor acesteia;• evaluează nivelul și tipul de urgență în care se încadrează poluarea accidentală și stabilește tipul de răspuns precum și de alarmă corespunzătoare situației;• determină necesitatea numirii unui Comandant al Incidentului, pe care îl convoacă pentru acțiune operativă;• convoacă echipele de intervenție pentru stoparea cauzelor poluării și diminuarea efectelor acesteia;• asigură materialele și echipamentele necesare acțiunilor de intervenție pe amplasament sau în afara lui;• colaborează eficient cu organizațiile externe de intervenție ale comunităților afectate de poluare, locale sau regionale, dacă este cazul ca acestea să intervină pentru combaterea poluării.
2	FLOCEA VASILE	Consilier Mediu si Inspector situații de urgență Primaria comunei Stulpicani Comandant incident (CI)	Sat Stulpicani , Comuna Stulpicani, Judetul Suceava	0732403005	<ul style="list-style-type: none">• decide, în caz de forță majoră, oprirea furnizării apei care contribuie la generarea în continuare a poluării accidentale sau poate produce accidente cu efecte grave asupra mediului și populației;• reevaluează împreună cu Șeful Secției (Sector/Domeniu activitate) situația, necesarul de resurse și necesitatea implicării unor echipe suplimentare de răspuns la urgență, din cadrul societății sau din cadrul organizațiilor externe de intervenție;• coordonează acțiunile operative ale echipelor de intervenție proprii și colaborează cu cele ale organizațiilor externe de intervenție;• inițiază și decide, împreună cu CSU, modul de evacuare de pe amplasamentul afectat (de pe amplasamentul societății, sau amplasamente învecinate sau de-a lungul undeii de poluare);• controlează și dirijează utilizarea echipamentului în cadrul acțiunilor de intervenție;• rămâne la control până se consideră ca urgența s-a încheiat și orice altă situație de urgență este sub control, iar probabilitatea ei de apariție este minimă;• asigură formularea unui răspuns competent, atât cu caracter tehnic cât și pentru public, în urma analizei și interpretării tuturor informațiilor disponibile despre producerea poluării accidentale;• participă la investigarea și evaluarea urgenței, la adoptarea măsurilor de corecție și prevenție.

3	Mihalea Niculina Hutu Vasile	Viceprimar Sef SVSU	Sat Stulpicani , Comuna Stulpicani, Judetul Suceava	0732403008 0732403003	<ul style="list-style-type: none"> • mobilizează echipele de intervenție de la punctele critice din secția respectivă și asigură echipamentele și dotările necesare pentru intervenție; • anunță CSU asupra producerii poluării accidentale; • colaborează cu CSU în scopul determinării cauzelor și naturii poluării accidentale, precum și a consecințelor acesteia; • colaborează cu CI în vederea monitorizării poluării, investigării modului de producere a acesteia și formulării unor răspunsuri referitoare la producerea poluării accidentale; • asigură asistarea CI în determinarea naturii și cauzelor poluării accidentale, precum și a consecințelor posibile ale acesteia asupra mediului și omului în cadrul amplasamentului societății cât și în zonele limitrofe, cele situate pe rutele de transport sau în lungul undeii de poluare; • asigură monitorizarea acțiunilor de eliminare a cauzelor poluării pentru stoparea și diminuarea efectelor acesteia. • comunică permanent conducerii și colectivului constituit pentru combaterea poluării accidentale evenimentele grave care se produc și modul de desfășurare a intervențiilor; • asigură notificarea autorităților competente asupra deversării de substanțe periculoase în mediu, și producerea sau posibilitatea de producere a poluării apelor din amplasament sau din afara acestuia; • asigură prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator la indicatori specifici poluării produse, înregistrarea, analizarea rezultatelor și comunicarea către autoritățile competente. • asigură suport tehnic pentru realizarea acțiunilor de remediere, reabilitare sau curățare a mediului ca urmare a poluărilor accidentale produse; • asigură comunicarea sistării poluării către toate autoritățile interesate din cadrul societății și din exteriorul acesteia.
4	Flocea Vasile , Bradatan D- tru , Zamcu Vasile	Operator mentenanata, Sef echipa de intretinere SC GHEZA TRANS	Sat Stulpicani , Comuna Stulpicani, Judetul Suceava	0732403005, 0720882743, 0753727092	<ul style="list-style-type: none"> • coordonează verificarea clădirilor și dispozitivelor de control al utilităților, în vederea asigurării siguranței ocupării lor sau a zonelor învecinate; • asigură utilități/ facilități suplimentare personalului implicat în situații de urgență; • asigură efectuarea reparațiilor echipamentelor sau facilităților după sistarea poluării, în scopul restabilirii condițiilor optime de funcționare a sistemului de alimentare și canalizare; • anunță echipele de intervenție proprii și le conduce în acțiunile operative sub coordonarea Comandantului Incidentului; • asigură echipamentele și dotările proprii pentru intervenție; • informează Șeful Secției despre modul de desfășurare a intervenției • asigură readucerea la parametri normali de funcționare a facilităților și operațiilor, conform procedurilor prestabilite; • coordonează și asigură realizarea activităților de curățare; • asigură realizarea periodică a inspecțiilor și testelor echipamentelor de răspuns la urgențe care implică substanțe periculoase și menținerea tehnicii în stare de funcționare (captare sursă, bazin de înmagazinare, rezervor vidanjabil, aparate de măsură a debitelor captate); • acționează conform instrucțiunilor Comandantului Incidentului, în situații care implică: deversări sau scurgeri de substanțe chimice, materiale sau deșeuri periculoase, independent sau în colaborare cu celelalte echipe de intervenție; • mobilizează echipa de intervenție și asigură materialele, echipamentele și utilajele necesare pentru desfășurarea acțiunilor specifice; • execută cercetarea pentru stabilirea gradului de contaminare, delimitarea zonei afectate și estimarea numărului de persoane afectate; • acționează operativ la locul producerii accidentului pentru remedierea defecțiunilor sau avariilor, evacuarea persoanelor din zona contaminată și limitarea consecințelor poluării produse, cu respectarea strictă a procedurilor operaționale specifice sau conform dispozițiilor comandantului incidentului.

Coordonator situatii de urgenta ,
Primar , Vasile Ostanschi

Coordonator incident ,
Viceprimar , Mihalea Niculina,

Coordinator program ,
Flocea Vasile

LISTA PUNCTELOR CRITICE DE UNDE POT PROVENI POLUĂRI ACCIDENTALE

Nr. crt	Locul de unde poate proveni poluarea accidentală	Cauzele posibile ale poluării	Poluanți potențiali	
			Denumirea	Observații
A	Captarea de apă	-Impurificarea acviferului în zona de exploatare cu substanțe chimice care în contact cu pielea pot provoca leziuni; -Neasigurarea captării.	-Produse petroliere; -Suspensii; -Ape acide.	
B	Rezervoare de înmagazinare	-Impurificarea rezervei de apă cu substanțe chimice care în contact cu pielea pot provoca leziuni; -Neasigurarea rezervorului.	-Produse petroliere; -Suspensii; -Ape acide.	
C	Rețeaua de canalizare	-Colmatarea de tronsoane; -Exfiltrații din conducte; -Avarierea conductelor	-Materii în suspensie (MS) -Azot amoniacal (NH ₄ ⁺) ⁶ -Fosfor total (P) -Cianuri totale (CN) -Sulfuri și hidrogen sulfurat (S ²⁻) -Detergenți sintetici	
D	Decantor primar	-neevacuarea în timp a nămolului în exces; -producerea în spațiu de sedimentare a unor curenți ascendenți ce antrenează în apa decantată și nămolul depus	Turbiditate ridicată	
E	Reactor biologic	-infiltrarea de ape uzate prin fumatii	Substanțe organice	
F	Bazin de amestec și contact	-neutilizarea cantității necesare de clor pentru realizarea dezinfecției apelor epurate mecanic	Substanțe organice Clor liber	

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

FIȘA POLUANTULUI POTENȚIAL

Nr. crt	Denumirea poluantului	Limite admisibile			Periculozitate la manipulări		Posibilități de combatere	
		Apa de suprafață mg/l	Apă potabilă mg/l	Apă subterană mg/l	Caracteristici periculoase <i>Fraze de risc</i>	Măsuri de precauție <i>Fraze de securitate</i>	Acțiunea	Mijloace necesare
1	Azotat de amoniu - nitrati - amoniu	3 0,3	50 0,5		Oxidant R8; R9	A se evita contactul cu motorina S61; S3/9/14/49; S29/56	Colectare Depozitare în condiții de siguranță	Depozit special
2	Motorină - hidrocarburi petroliere - HPA	100 -	- 0,0001		Inflamabil R10	Interzis focul deschis S16; S33; S61	Colectare	Materiale absorbante
3	Benzină - hidrocarburi petroliere - HPA	100 -	- 0,0001		Inflamabil R11	Interzis focul deschis S16; S33; S61	Colectare	Materiale absorbante
4	Ape acide - pH - sulfat - cupru - fier - mangan - cadmiu - arsen - zinc - plumb	6,5-8,5 150 0,02 0,1 0,05 0,001 0,005 0,1 0,005	6,5-9,5 250 0,1 0,2 0,05 0,005 0,01 5 0,01		Toxic R51	A se evita contactul cu mâinile și ochii S14; S29; S61	Colectare Neutralizare	Cuve retenție
5	Substanțe organice CBO ₅	NTPA-001/2002	lipsă	NTPA-001/2002	-	-	Respectarea rețetarelor din fluxul tehnologic	
6	Suspensii	NTPA-001/2002	lipsă	NTPA-001/2002	-	-	Respectarea rețetarelor din fluxul tehnologic	
7	Reziduu filtrant	NTPA-001/2002	lipsă	NTPA-001/2002	-	-	Respectarea rețetarelor din fluxul tehnologic	

R8 – Pericol de incendiu în contact cu materiale combustibile.

R9 – Pericol de explozie în amestec cu materiale combustibile.

R10 – Inflamabil.

R11 – Foarte inflamabil.

R51 – Toxic pentru organismele acvatice.

S16 – A se păstra departe de orice flăcără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.

S33 – A se evita acumularea încărcării electrostatice.

S61 – A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.

S3/9/14/49 – A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de...

S29/56 – A nu se arunca la canalizare, a se elimina acest produs și ambalajul (recipientul) la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

S36/37/39 – A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața.

S14 – A se păstra departe de... (materialele incompatibile se specifică de producător).

S29 – A nu se arunca la canalizare.

S61 – A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

PROGRAM DE MĂSURI ȘI LUCRĂRI IN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE

4.1 PRIZĂ DE APĂ

Nr. crt.	Măsura sau lucrarea	Scopul	Responsabilități	Termene	Observații
1	Inspekția anuală a zonei de protecție a digului Negruleasa	Prevenirea prin infiltații a potențialilor poluanți	Operator stație	Zilnic	Se consemnează în registru de tură
2	Verificarea vizuală, a putului	Depistarea și înlăturarea torențialităților de versant Prevenirea colmatării filtrului, îndepărtarea plutitorilor sau a eventualelor mortalități Verificarea nivelului în fiecare bazin	idem	Zilnic	Se consemnează în registru de tură
			idem	idem	idem
			idem	idem	idem
3	Verificarea integrității împrejuririlor de protecție și a santului de delimitare cu DC din zona stației de pompe	Prevenirea accesului persoanelor neautorizate care pot produce avarii sau deteriorări stației de pompe	idem	trimestrial	idem

4.2 REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE

Nr. crt.	Măsura sau lucrarea	Scopul	Responsabilități	Termene	Observații
1	Verificarea periodică a etanșietății și respectarea graficelor de întreținere și reparații	Prevenirea infiltațiilor a potențialilor poluanți	Operator mentenanța	Lunar	La verificare se vor întocmi fișe speciale de verificare
2	Verificarea suplimentară a camerei de vane	Prevenirea sau înlăturarea scurgerilor	idem	Lunar	La verificare se vor întocmi fișe speciale de verificare
3	Verificarea integrității împrejuririlor de protecție	Prevenirea accesului persoanelor neautorizate care pot produce avarii sau deteriorări obiectivului și instalațiilor componente	idem	trimestrial	idem

4.3 REȚEA DE DISTRIBUȚIE

Nr. crt.	Măsura sau lucrarea	Scopul	Responsabilități	Termene	Observații
1	Verificarea periodică a etanșietății, respectarea graficelor de întreținere și reparații a coloanelor de transport	Prevenirea infiltațiilor a potențialilor poluanți	Operator mentenanța	Trimestrial	La verificare se vor întocmi fișe speciale de verificare
2	Verificarea suplimentară a căminelor de record și branșament	Prevenirea sau înlăturarea scurgerilor sau înmagazinarea de aluviuni	idem	Lunar	La verificare se vor întocmi fișe speciale de verificare

Retea canalizare si bazin decantare

4.4. STAȚIE DE EPURARE

Nr. crt.	Măsura sau lucrarea	Scopul	Responsabilități	Termene	Observații
1	Verificarea periodică a etanșietății și respectarea graficelor de întreținere și reparații a coloanelor de transport	Prevenirea exfiltrațiilor de ape uzate	Operator mentenanta	trimestrial	La verificare se vor întocmi fișe speciale de verificare
2	Verificarea suplimentară a coloanelor de transport sub aspectul secțiunii minime de curgere și a integrității sistemului	Prevenirea exfiltrațiilor în sol și menținerea funcțională a sistemului de canalizare menajeră	idem	trimestrial	La verificare se vor întocmi fișe speciale de verificare
3	Verificarea bazinului de decantare	Prevenirea acumulării nămolului în exces și a apariției curenților ascendenți în spațiu de sedimentare	Operator mentenanta	zilnic	Se consemnează în registru de tură
5	Verificarea integrității împrejuririlor de protecție	Prevenirea accesului persoanelor neautorizate care pot produce avarii sau deteriorări obiectelor componente ale obiectivului	Operator mentenanta	trimestrial	idem

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Vasile Flocea

COMPONENȚA ECHIPEI DE INTERVENȚIE

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcție	Adresa și nr. de telefon	Observații
1	Ostaschi Vasile	Presedinte coordonator situatii de urgenta	Stulpicani - 0732403001	Se anunță telefonic
2	Mihalea Niculina	Comandant de incident	Gemenea - 0732403008	Se anunță telefonic
3	Vasile Flocea	Inspector situații de urgență	Stulpicani - 0732403005	Se anunță telefonic
4	Hutu Vasile	Sef SVSU	Stulpicani - 0732403003	Se anunță telefonic
5	Bradatan Dumitru	Operator – contract mentenanta	Stulpicani - 0720882743	Se anunță telefonic
6	Zamcu Vasile	Sef echipa intretimere	Stulpicani - 0753727092	Se anunță telefonic

Primar,
Vasile Ostaschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

LISTA DOTĂRILOR ȘI A MATERIALELOR NECESARE PENTRU SISTAREA POLUĂRII ACCIDENTALE

Nr. crt.	Denumire utilaj/material	Locul de unde provine	Cine deservește utilajul (nume loc de muncă)	Cine asigură materialul
1	Materiale și mijloace de intervenție pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale	Stoc apărare propriu	Echipa de intervenție	Comandant de incident Coordonator program
2	Saci de polietilenă – 30 buc	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
3	Cazmale cu coadă – 2 buc	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
4	Lopeți cu coadă – 2 buc	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
5	Topor tip A, STAS 3243 – 2 bu	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
6	Târâcoape cu coadă – 2 buc	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
7	Găleți de apă – 2 buc	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
8	Cange tip II, STAS 3244 – 1 buc	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
9	Scară din lemn, STAS 4341 – 1 buc	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
10	Roabe – 1 buc	Magazie	Echipa de intervenție	Comandant de incident
11	Mijloace de transport – 1 buc	SC GHEZA TRANS SRL.	Persona nominalizată	Coordonator situații de urgență
12	Buldoexcavator	SC GHEZA TRANS SRL.	Persona nominalizată	Coordonator situații de urgență
13	Utilaj de încărcat – 1 buc	SC GHEZA TRANS SRL.	Persona nominalizată	Coordonator situații de urgență
14	Nisip vrac	SC GHEZA TRANS SRL	Persona nominalizată	Coordonator situații de urgență

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar ,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume și prenume, Flocea Vasile

**PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE
AL LUCRĂTORILOR DE LA PUNCTELE CRITICE ȘI A ECHIPELOR DE INTERVENȚIE**

Nr. crt.	Data când va avea loc instruirea	Locul	Numele persoanei care asigură instruirea	Cine participă
1	01-03 ale fiecărui trimestru	Primăria comunei STULPICANI	Primar , Vasile Ostanschi	Tot personalul care deservește sistemul de alimentare cu apă și canalizare menajeră
2	04-05 ale fiecărui trimestru	Primăria comunei STULPICANI	Primar , Vasile Ostanschi	Persoanele nominalizate pentru intervenție în caz de avarie

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

RESPONSABILITĂȚILE CONDUCĂTORILOR

Nr. crt.	Denumirea punctului critic	Secție/sector	Nume și prenume conducător/operator	Responsabilități
1	Captare de apă	Rețele Distribuție, Stație epurare (RD-SE)	Comandant incident: MIHALEA NICULINA	<ul style="list-style-type: none"> - cercetează cauzele și modul de producere a poluării accidentale - mobilizează echipele de intervenție proprii de la punctul critic unde s-a produs poluarea accidentala - colaborează cu CI in vederea eliminării cauzelor si diminuării efectelor poluării accidentale produse - informează conducerea societății, DM si colectivul pentru combaterea poluărilor accidentale despre acțiunile de intervenție care se desfășoară - asigura și participa la investigarea cauzelor producerii poluării, precum și la stabilirea răspunderilor celor vinovați de producerea acesteia
			Coordonator program: FLOCEA VASILE	<ul style="list-style-type: none"> - participă la cercetarea cauzelor producerii poluării, la luarea măsurilor specifice departamentelor in desfășurarea acțiunilor operative și la aplicarea masurilor preventive după sistarea poluării accidentale
			Operator intreținere: BRADATAN DTRU	<ul style="list-style-type: none"> - anunță echipele de intervenție și le conduce în acțiunile operative sub coordonarea CI - asigură echipamentele și dotările proprii pentru intervenție - informează Șeful Secției despre modul de desfășurare a intervenției
2	Rețea de aducțiune	idem	idem	idem
3	Rezervoare de inmagazinare	idem	idem	idem
4	Rețele de distribuție	idem	idem	idem
5	Stație de epurare	idem	idem	idem

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

**LISTA UNITĂȚILOR CARE ACORDĂ SPRIJIN
ÎN CAZUL APARIȚIEI UNEI POLUĂRI ACCIDENTALE**

Nr. crt.	Denumirea unității	Adresa	Telefon/fax	Persoana de legătură
1	Administrația Națională „Apele Române” Direcția Apelor „SIRET”	str. Cuza Voda nr. 1, Bacau, jud. Bacau	Tel: 0234-541646 Fax: 0234-510050 0234-515797	Dispecerat: 0234-515466
2	Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava	str. Universitatii nr. 48, Suceava, jud. Suceava	Tel: 0230-216835 Fax: 0230-520467	Dispecerat
3	Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Suceava	Str. Sofia Vicoveanca nr. 72, Suceava, jud. Suceava	Tel: 0230-514.057 0230-513.001 Fax: 0230-550.026	Dispecerat
4	Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” - Suceava	str. Universității nr.14, Suceava, jud. Suceava	Tel: 0230-524426 Fax: 0230-524432	Dispecerat
5	Instituția Prefectului Județului Suceava	Str. Stefan cel Mare nr.36, Suceava, jud. Suceava	Tel: 0230-218000 0230-222242 0230-218014 Fax: 0230-522784	Dispecerat
7	Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Stulpicani	SAT. STULPICANI Jud. Suceava	Tel.: 0230-574760 Fax.: 0230-574760	Dispecerat
9	Postul de Poliție Stulpicani	Centru Stulpicani	112 Tel.: 023-/375515	Dispecerat
10	Inspectoratul Județean de Poliție Suceava	B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 19 Suceava, jud. Suceava	112	Dispecerat
11	Spitalul Orășenesc Gura humorului		112	Dispecerat
12	Direcția de Sănătate Publică Suceava	Str. Scurta nr. 2, cod 720223, Suceava, jud. Suceava	Tel: 0230-514557 Fax: 0230-515089	Dispecerat

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar ,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume, Flocea Vasile

LISTA FOLOSINȚELOR DIN AVAL CARE POT FI AFECTATE

Nr. crt.	Denumirea unității	Adresa	Telefon/fax	Profil de producție
1	OCOLUL SILVIC STULPICANI	STULPICANI	0230 574763	Silvicultura si alte activitati forestiere

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

**LISTA DE DISTRIBUȚIE
A PLANULUI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE**


Nr. crt.	Instituția / Serviciul (secția, compartimentul, etc)	Numele și prenumele	Data	Semnătura de primire	Observații
1	PRIMĂRIE	Mihalea Niculina			
2	DEPARTAMENTUL DE MEDIU	Flocea Vasile			
3	DEPARTAMENTUL SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII	Asistent , Flocea Iona			
4	COORDONATORUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ	Ostanschi Vasile			
5	SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE AL APELOR SUCAVA	Ing. Giza Iulian			
6	INSPECTORATUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ „BUCOVINA” - SUCEAVA	Maior , Cojocariu Cristian			

Primar,
Vasile Ostanschi

Viceprimar ,
Mihalea Niculina

Coordonator program,
Nume si prenume , Flocea Vasile

Schița tehologică cu marcarea punctelor critice

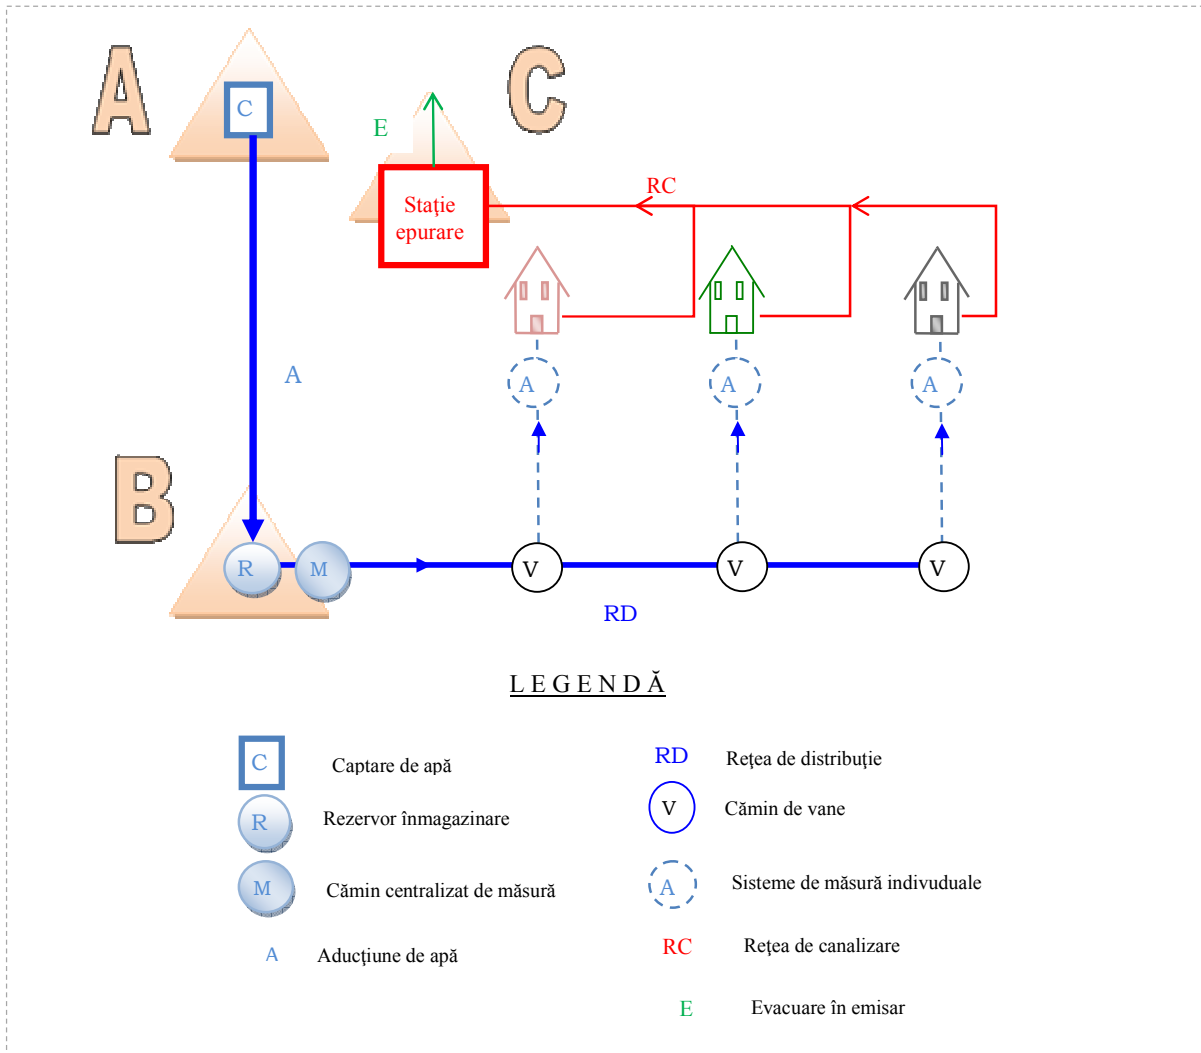

LEGENDĂ

Puncte critice

A - Captare și stație de pompe cu cabină de protecție

B - Rezervor înmagazinare apă potabilă

C - Stație de epurare

